Описание несчастных случаев, произошедших с детьми и подростками за 9 месяцев 2021 года

1. Смертельный несчастный случай 08.01.2021 с ребенком при проникновении в трансформаторную подстанцию в ПАО «Россети Северный Кавказ». Республика Дагестан, пос. Шаумян.

05.05.2021 около 14:10 начальнику Кизлярского РЭС позвонил глава Кизлярского района и сообщил, что на трансформаторной подстанции пос. Шаумян от электрического тока погиб ребенок.

Одной из причин несчастного случая стало беспрепятственное приближение пострадавшего к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние менее допустимого.

2. Несчастный случай 31.01.2021 с подростком (девочка) в ПАО «Россети Северный Кавказ». Республика Дагестан, с. Урма.

31.01.2021 в 13:05 на ЛЭП 10 было зафиксировано наличие однофазного замыкания на землю на фазе «А». Дежурный диспетчер отключил ЛЭП.

После отключения ЛЭП диспетчеру поступил звонок от жителя с. Урма, сообщившего, что на окраине села на опоре высоковольтной линии из-за ветра выскочил крюк, провод свисает до земли и под напряжение попала корова. По заданию диспетчера в 13:33 на место повреждения отправлена ремонтная бригада.

В 14:00 диспетчеру поступило сообщение от главы муниципального образования с. Урма о том, что на ЛЭП у опоры №201 под напряжение попала девочка возрастом 12-13 лет. Приехавшие на место электромонтеры обнаружили оборванный на ЛЭП провод, выскочивший из тела опоры крюк с изолятором на фазе «А».



Фотография места несчастного случая со спутника.

3. Несчастный случай 14.04.2021 с ребенком (мальчик) при игре под проводами ЛЭП в ПАО «Россети Сибирь». Республика Бурятия, городское поселение Северомуйское.

14.04.2021 подростки К. (пострадавший), Х. и М. играли вблизи котельной, расположенной рядом с ЛЭП. Во время игры К. поднялся на бесхозяйную металлическую емкость, размещенную в охранной зоне под проводами ЛЭП. Находясь на верху емкости, К. приблизился на недопустимое расстояние к проводу ЛЭП, находящемуся под напряжением, был поражен электрическим током, потерял равновесие и упал на землю.



Место происшествия (металлическая емкость)

4. Несчастный случай 01.05.2021 с подростком (мальчик) при проникновении в трансформаторную подстанцию в ПАО «Россети Центр». Курская область, с. Афанасьево.

01.05.2021 группа подростков (молодой человек и две девушки) находились в бытовом помещении охраны фермы. В связи с прибытием руководства фермы подростки приняли решение спрятаться в здании трансформаторной подстанции. Они поднялись на второй этаж и проникли в РУ 10 кВ, сбив проушину навесного замка на левой створке двери. Одна из девушек проникла в камеру выключателя нагрузки 10 кВ, приблизилась к токоведущим частям, находящимся под напряжением, и получила электротравму: ожоги лица и правой руки 1-2 степени общей площадью 10 %.



Место несчастно случая РУ 10 кВ ЗТП 172 (ячейка 10 кВ присоединения Т-1)



Бутылка из-под спиртного напитка, распитая подростками

5. Несчастный случай 03.05.2021 с подростком в ПАО «Россети Северный Кавказ». Республика Северная Осетия-Алания, с. Октябрьское.

03.05.2021 трое подростков несли металлическую трубу и, пересекая дорогу в пролете опор №№1-2 ЛЭП, допустили приближение верхнего конца трубы к проводу ЛЭП, находящемуся под напряжением. В результате произошло перекрытие между проводом левой фазы ЛЭП и металлической трубой. Один из подростков был поражен электрическим током.

Габарит провода над землей составляет 7,02 м, длина трубы составляет 6,74 м.

6. Несчастный случай 16.05.2021 с подростком (мальчик) при ловле рыбы в охранной зоне ЛЭП в ПАО «Россети Северный Кавказ». Ставропольский край, г. Невинномысск.

16.05.2021 в 12:00 работниками ЛУЧ-2 при осмотре ЛЭП были обнаружены следы перекрытия на проводе, на проводе и грозотросе остатки лески, на земле остатки удилища. Также были найдены рыболовные снасти и вещи пострадавшего.

7. Несчастный случай 22.05.2021 подростком (девочка) вследствие недопустимого наклона опоры и провиса провода в ПАО «Россети Сибирь». Хакассия, с. Таштып.

22.05.2021 группа детей в количестве 8-10 человек играли на пустыре в районе прохождения ЛЭП. Опора №98 ЛЭП имела недопустимое загнивание стойки и наклон от вертикальной оси. Габарит среднего провода до земли в месте возникновения несчастного случая не соответствовал требованиям.

Одна из девочек (пострадавшая) во время игры приблизилась на недопустимое расстояние к находящемуся под напряжением проводу ЛЭП 10 кВ и была поражена электрическим током.

8. Несчастный случай 05.06.2021 с ребенком при касании оборванного провода ЛЭП в ПАО «Россети Волга». Ульяновская область, с. Адоевщина.

05.06.2021 жительница с. Адоевщина обнаружила в пролете опор №№217-218 ЛЭП обрыв провода, предупредив находящегося рядом с проводом мальчика о том, что оборванный провод брать в руки нельзя, и зашла в дом. Однако мальчик коснулся провода

руками и попал под напряжение. В результате поражения электрическим током мальчик получил повреждения средней степени тяжести и термический ожог 1-2 ст. облаёсти лица, кистей рук, груди.




Общий вид места происшествия



9. Групповой несчастный случай 12.06.2021 при ловле рыбы в ПАО «Россети Урал». Челябинская область, пос. Октябрьский.

12.06.2021 около 13:00 трое рыбаков (отец, сын и дядя) рыбачили на берегу. У одного из взрослых при ловле рыбы оборвалась леска, произошел инерционный рывок удилища назад, при этом конец лески достиг нижнего провода ЛЭП, находящегося за спиной рыбачившего. Произошла вспышка, двое мужчин, попав под действие электрической дуги, упали на землю.

В результате поражения электрическим током один рыбак погиб, второй получил 90% ожогов поверхности тела (травма относится к категории «тяжелая»), третий (подросток) получил 3% ожогов поверхности тела (травма относится к категории «легкая»).

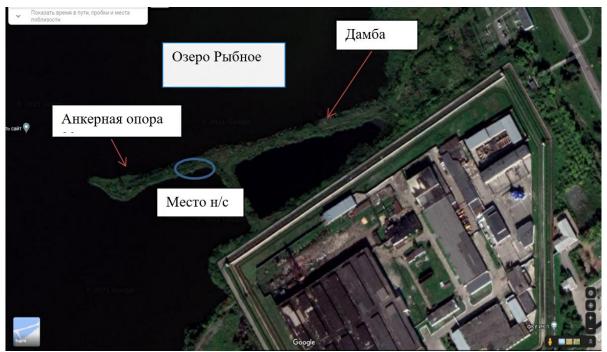

Фотография места несчастного случая со спутника.



Вид на опору №30 отпайки ЛЭП со стороны места происшествия.



Место несчастного случая.



Метки и остатки лески на нижнем проводе отпайки ЛЭП.

10. Смертельный несчастный случай 23.06.2021 с ребенком (мальчик) при прикосновении к оборванному проводу ЛЭП в ПАО «Россети Волга». Оренбургская область, с. Новочеркасск.

23.06.2021 под воздействием ветровых нагрузок оборвался провод на опоре №5 ЛЭП. Провод, упав оборванным концом на кустарник, повис в воздухе на расстоянии 50 см от земли. Ребенок (мальчик), пробегая мимо, коснулся провода ЛЭП, находящегося под напряжением, был поражен электрическим током и погиб.



Общий вид места несчастного случая.



Общий вид изолятора, на котором произошел излом фазного магистрального провода

11. Несчастный случай 28.06.2021 с подростком (мальчик) при приближении к провисшему проводу ЛЭП в ПАО «Россети Сибирь». Бурятия, с. Улусу Дабатуй.

28.06.2021 подросток, передвигаясь по улице Школьная, приблизился к провисшему над землей проводу ЛЭП, находящемуся под напряжением, на недопустимое расстояние и был поражен электрическим током.

Расстояние от поверхности земли до провисшего провода ЛЭП в месте несчастного случая составляло 1,6 м.



Место несчастного случая, провисший над землей провод ЛЭП



Состояние анкерной опоры ЛЭП, срыв изоляторов со штырей.

12. Несчастный случай 09.08.2021 с подростком при приближении на недопустимое расстояние к токоведущим частям трансформаторной подстанции в ПАО «Россети Центр и Приволжье». Рязанская область, н.п. Заполье.

09.08.2021 трое подростков подошли к трансформаторной подстанции, пострадавший Ф. (2007 г.р.) поднялся по стойке на площадку обслуживания трансформатора, приблизился к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние менее допустимого, попал под действие электрической дуги и потерял сознание. Пострадавший получил ожоги правой руки и правой ноги.



13. Несчастный случай 13.08.2021 с ребенком при проникновении в трансформаторную подстанцию в ПАО «Россети Центр и Приволжье». Ивановская область, с. Толпыгино.

Пострадавший Л. (2011 года рождения) с неустановленной целью проник в камеру трансформатора ТП. Приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям трансформаторного разъединителя 6 кВ, находящимся под напряжением, и был поражен электрическим током.



Общий вид места КТПБ.



Токоведущие части ТП, находящиеся под напряжением (место приближения пострадавшего к токоведущим частям).

14. Несчастный случай 14.08.2021 с ребенком при ловле рыбы в охранной зоне ЛЭП в ПАО «Россети Урал». Челябинская область, п. Казанцево.

14.08.2021 Б. (2009 г.р.) приблизил удилище на недопустимое расстояние к проводу ЛЭП, находящейся под напряжением, в результате чего был поражен электрическим током. С термическими ожогами правой руки и электрической меткой левой ноги Б. был госпитализирован в ГБУЗ Челябинская областная детская клиническая больница.

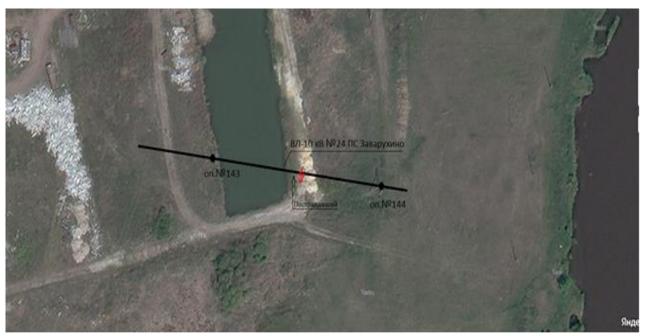


Схема места несчастного случая на карте местности.



Место несчастного случая. Место нахождения пострадавшего обозначено красным овалом.